



PODER JUDICIÁRIO DA BAHIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 030/2026

PROCESSO SEI nº 80506288.000029/2025-17 - Lote (Grupo) 2

Senhor Licitante,

O Núcleo de Licitação apresenta os esclarecimentos relativos à licitação em epígrafe com a transcrição das respostas da área técnica demandante, conforme relacionamos a seguir:

Perguntas e Respostas:

Pergunta 1:

"O item 4.2.1 não especifica o sentido do fluxo de ar exigido para os switches SAN Fibre Channel do Lote 2 (front-to-back/port-side exhaust ou back-to-front/port-side intake). Essa característica depende diretamente da arquitetura de corredor quente/frio (hot aisle/cold aisle) dos racks de destino, e determina a variante correta do equipamento a ser ofertado. Solicitamos informar:

1. Qual o sentido de fluxo de ar adotado nos racks onde os switches serão instalados (conforme item 3.5.1 do Termo de Referência)?"

Segue transcrição da resposta da área técnica demandante:

Resposta: "Os racks adotam arquitetura hot aisle/cold aisle, com corredor frio na parte frontal e corredor quente na parte traseira dos equipamentos. Os switches possuem admissão de ar pela lateral e exaustão pela parte traseira, sendo esta voltada ao corredor quente."

O arquivo, em PDF, com o questionamento e resposta da área técnica encontra-se disponível no site www.tjba.jus.br, opção Institucional>Licitações/Contratações diretas>Editais

Pergunta 2:

"O item 4.2.1 não especifica o sentido do fluxo de ar exigido para os switches SAN Fibre Channel do Lote 2 (front-to-back/port-side exhaust ou back-to-front/port-side intake). Essa característica depende diretamente da arquitetura de corredor quente/frio (hot aisle/cold aisle) dos racks de destino, e determina a variante correta do equipamento a ser ofertado. Solicitamos informar:

2. Caso os locais de instalação possuam configurações distintas de corredor quente/frio, é aceitável o fornecimento de switches com variantes de fluxo de ar mistas, conforme a necessidade de cada rack?"

Segue transcrição da resposta da área técnica demandante:

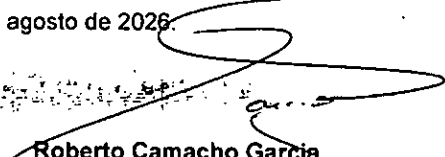
Resposta: "Não. Os locais previstos adotam a mesma configuração de corredor frio na parte frontal e corredor quente na parte traseira, não sendo necessária a utilização de variantes de fluxo de ar distintas."

O arquivo, em PDF, com o questionamento e resposta da área técnica encontra-se disponível no site www.tjba.jus.br, opção Institucional>Licitações/Contratações diretas>Editais

Salvador, 21 de agosto de 2026.


Fernanda Ferreira Ribeiro

Coordenadora de Licitação


Roberto Camacho Garcia

Chefe do Núcleo de Licitação